



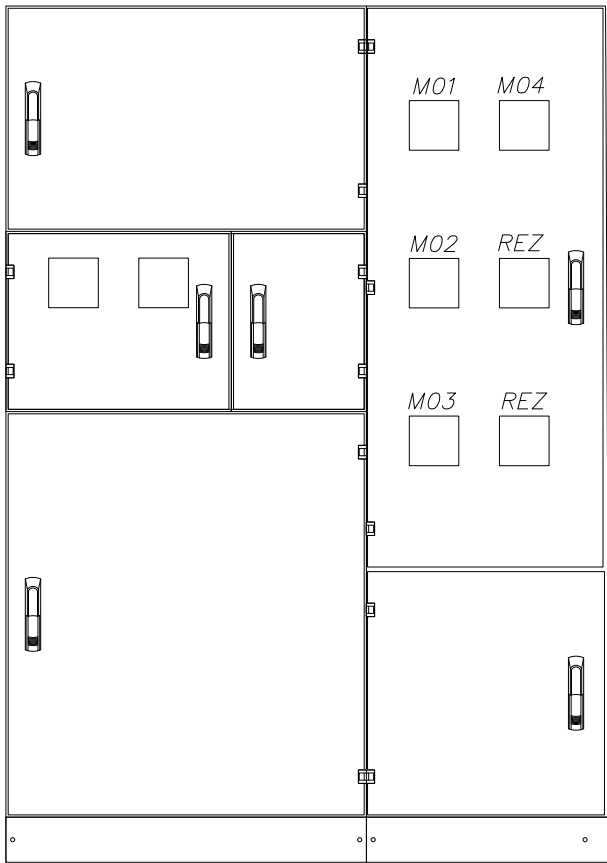

- UWAGI:**
- 1). WLZ w miejscach ogólnodostępnych, bez przecinania w osłonie PCV, przed zakryciem podlega sprawdzeniu (możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej)
 - 2) Zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych obudowach do plombowania
 - 3) Odczyt liczników na wysokości 0,8-2,0m od podłoża
 - 4) Do odbioru dostarczyć protokół rezystancji uziemienia
 - 5) Aparaty montować na wysokości minimum 0,5m od podłoża
 - 6) Uwaga - uwzględnić transmisje danych z układów pomiarowych

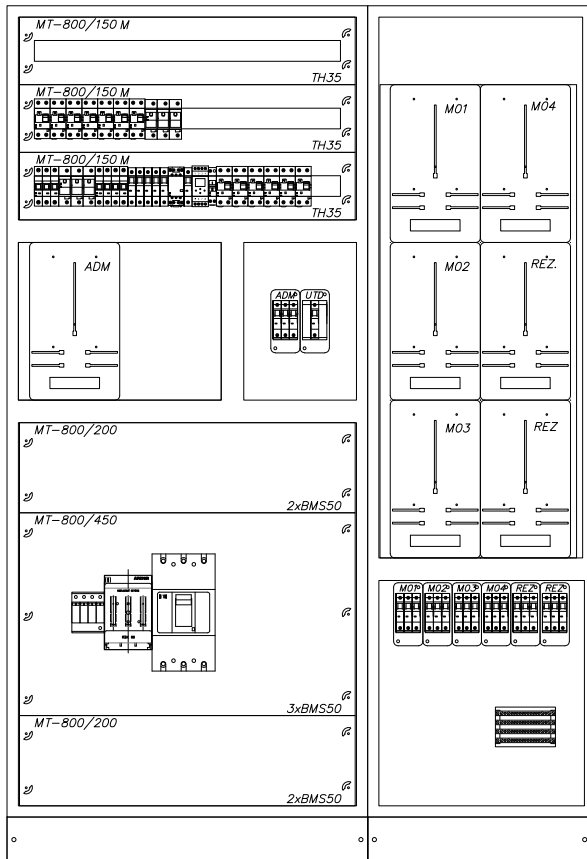

Schemat wykonano na podstawie warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.o. nr 20372/2025/OD3/ZR1

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin artop@artop.szczecin.pl			
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat tablicy licznikowej		
TEMAT	Remont i przebudowa oficyny kamienicy		
ADRES	ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025, 70-462 Szczecin		
PROJEKTOWAŁ Radosław Sadowski ZAP/0142/PWOE/13	PODPIS	Branża Inst. Ele.	Data II.2026
SPRAWDZIŁ Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11		Skala -----	Nr rys. IE07